

Nº Edición/Fecha: : **Muticámara 50x20x20 med-caralisa**



Nº Edición/Fecha: 1/1-4-2006



Croquis en planta y sección. Cotas en mm.

Hoja:

1 de 1

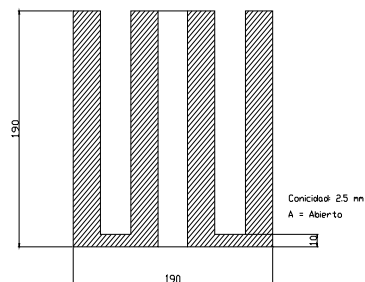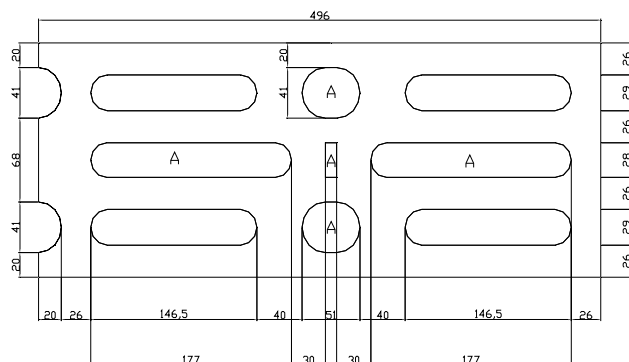

Características técnicas		Valor garantizado			Límites de control		Método de ensayo de referencia	Método de control interno
		Valor	Tolerancia / límite					
Dimensiones de fabricación		D2			EN 771-3:2003		UNE EN 772-16	Pauta Control 8.2.4.2/5-PR11
	Longitud (mm)	496	1	-3	497	493		
	Ancho (mm)	190	1	-3	191	187		
	Alto (mm)	190	2	-2	192	188		
Planeidad		< 0,1raiz(ld) ó 2 mm					UNE EN 772-20	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Ortogonalidad		Desviación angular < 2%					Ensayos DAU 005	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Encaje de machihembrados		Para cada una de las zonas planas de las testas vistas desde cada una de las tablas, deberá haber contacto en al menos dos puntos y la separación máxima en estas zonas será inferior a 2 mm.					Ensayos DAU 002	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Volumen de hormigón (dm³)		11,667	-5%	5%	12,25	11,08	UNE EN 772-16	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Huecos (%)		34%	-5%	5%	36%	32%		
Peso en seco (kg)		17,5	-5%	5%	18,38	16,63	UNE EN 772-13	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Densidad absoluta (kg/m³)		1500	-5%	5%	1575	1425		
Densidad aparente (kg/m3)		990	-5%	5%	1040	941		
Resistencia media bruta (N/mm2)		>4			superior o igual al valor garantizado			
Absorción de agua por capilaridad 5' (g/m2 s^1/2)		< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 10' (g/m2 s^1/2)		< 100					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Variación dimensional por humedad								
	Retracción(mm/m)	0,1641			inferior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-14	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
	Dilatación (mm/m)	0,2135						

Observaciones:

Designación: **Muticámara 50x20x20**



Nº Edición/Fecha: 3/10-6-2010

Croquis en planta y sección. Cotas en mm.



Hoja:

1 de 1

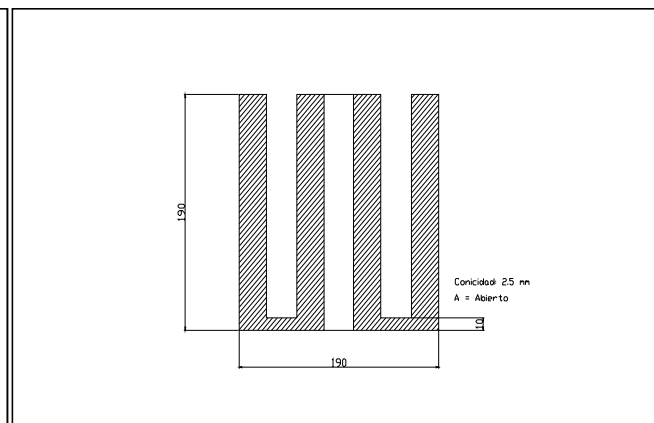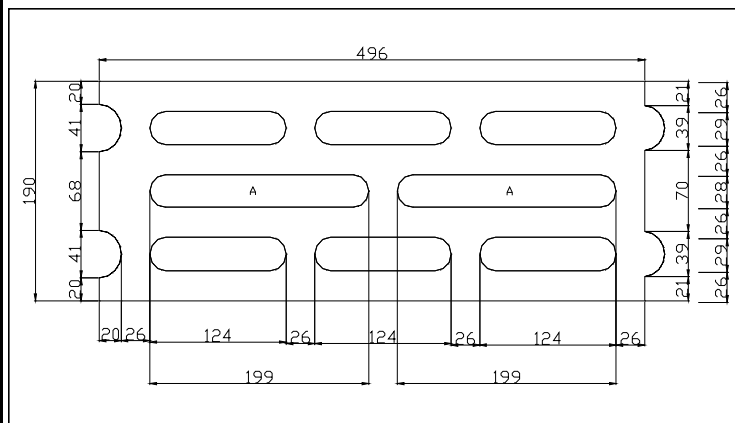

Características técnicas		Valor garantizado			Límites de control		Método de ensayo de referencia	Método de control interno
		Valor	Tolerancia / límite					
Dimensiones de fabricación		D2			EN 771-3:2003		UNE EN 772-16	Pauta Control 8.2.4.2/5-PR11
	Longitud (mm)	496	1	-3	497	493		
	Ancho (mm)	190	1	-3	191	187		
	Alto (mm)	190	2	-2	192	188		
Planeidad		< 0,1raiz(ld) ó 2 mm					UNE EN 772-20	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Ortogonalidad		Desviación angular < 2%					Ensayos DAU 005	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Encaje de machihembrados		Para cada una de las zonas planas de las testas vistas desde cada una de las tablas, deberá haber contacto en al menos dos puntos y la separación máxima en estas zonas será inferior a 2 mm.					Ensayos DAU 002	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Volumen de hormigón (dm³)		12,12	-5%	5%	12,73	11,51	UNE EN 772-16	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Huecos (%)		34%	-5%	5%	36%	32%		
Peso en seco (kg)		17,5	-5%	5%	18,38	16,63	UNE EN 772-13	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Densidad absoluta (kg/m³)		1500	-5%	5%	1575	1425		
Densidad aparente (kg/m3)		990	-5%	5%	1040	941		
Resistencia media bruta (N/mm2)		>4			superior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-1	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 5' (g/m2 s^0.5)		No dejar expuesto					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Absorción de agua por capilaridad 10' (g/m2 s^0.5)		No dejar expuesto					UNE EN 772-11	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
Variación dimensional por humedad								
	Retracción(mm/m)	0,1641			inferior o igual al valor garantizado		UNE EN 772-14	P.C. 8.2.4.2/5-PR11
	Dilatación (mm/m)	0,2135						

Observaciones: